ATTEST TERUGGAVE BELASTINGEN

UITGAVE 2010– AANGIFTE 2011

Wolf - wand - gas condensatie

- ***TGC-24, TGC-K-24, TGC-35, TGC-K 35, TGC-50, TGW24/140, TGS24/200***

Ik, ondergetekende ..... Cappelle Natalie .....

bevestig hierbij dat de volgende werkzaamheden werden uitgevoerd in opdracht van

de heer en/~~of~~ mevrouw .... Temmerman De Spiegeleire eigenaar(s) van de

woning, gelegen op het volgende adres:

straat: H Consciencestraat ..... nr: ..... 68 ..... bus: ..... /

postnummer: ..... 9260 ..... Gemeente: ..... Herelbeke .....

voor een totaal bedrag van: ..... 4269,24 ..... euro.

Het totale bedrag bestaat uit een deel van ..... 6917,56 ..... € dat recht geeft op een belastingvermindering van 40% met een geplafonneerd bedrag van 2770 euro voor aanslagjaar 2011 (uitgaven 2010)

de vervanging JA / NEE

van de oude stookketel van het merk : ..... Bulex .....

type ..... / ..... met serienummer ..... / .....

door een nieuwe ketel van het merk **Wolf** ..... 24 ..... **KW**

type ~~TGC-24, TGC-K-24, TGC-35, TGC-K 35, TGC-50, TGW24/140, TGS24/200~~ met serienummer .....

waarbij ik EC-markering heb aangebracht en de installatie in overeenstemming is met het KB van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsinstallaties. Bovendien bevestig ik dat de schoorsteen in overeenstemming is met het nieuwe systeem van verwarming.

Verklaring in toepassing van artikel 63^{11} van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 145^{24} van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 :

Ik, ondergetekende, bevestig dat de nieuwe installatie beantwoordt aan de maatregelen uit bijlage II bis van het KB/WIB 92 van 20 december 2002.

DATUM : 13/12/2010

HANDTEKENING INSTALLATEUR :

WOLF
DEZUTTERE BVBA
Wielewaalstraat 9 - 9940 ERTVELDE
0495/30 29 38

A 0395312

GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB) VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971

Ondergetekende : Naam :...DEWINTER.....Voornaam :..BART.....
Vertegenwoordiger van de onderneming :..DEWINTER...BVBA..... B.T.W. nr:.....
Straat :...WIELEWAALSTRAAT.....Nr. :..9.....Bus :.....
Postcode:...9940.....Gemeente :..EVERGEM.....Tel:.....Fax:.....
(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma:.....
Adres + tel:.....)
bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie
nieuwe installatie / ~~**nieuw gedeelte van installatie**~~ (het onnodige schrappen) volgens het plan hierna
in het gebouw gelegen te :Straat :..H..CONSCIENCELAAN.....Nr. :..6..Bus :.....Verdieping:.....
Postcode nr :..9820.....Gemeente :..MERELBEKE.....
Gasmeter merk: SCHLUMBERGER gasmeter nummer: | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | | | | |
voor rekening van : Naam :..TEMPELS - DE SPIEGELAERE.....Voornaam :.....
Straat :..H. CONSCIENCELAAN.....Nr.:..6..Bus :.....
Postcode :..9820.....Gemeente :..MERELBEKE.....
te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normen NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001en NBN B61-002. Deze normen hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Voorbehouden aan de installateur:	**Voorbehouden aan de DNB:**
Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben ☐ ja ☐ neen indien ja: Cerga nr:	.....


Datum:..22/..12../..2020..
.
Handtekening

Model 710628/10

Bijlage(n) .....

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B,..., het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).
Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

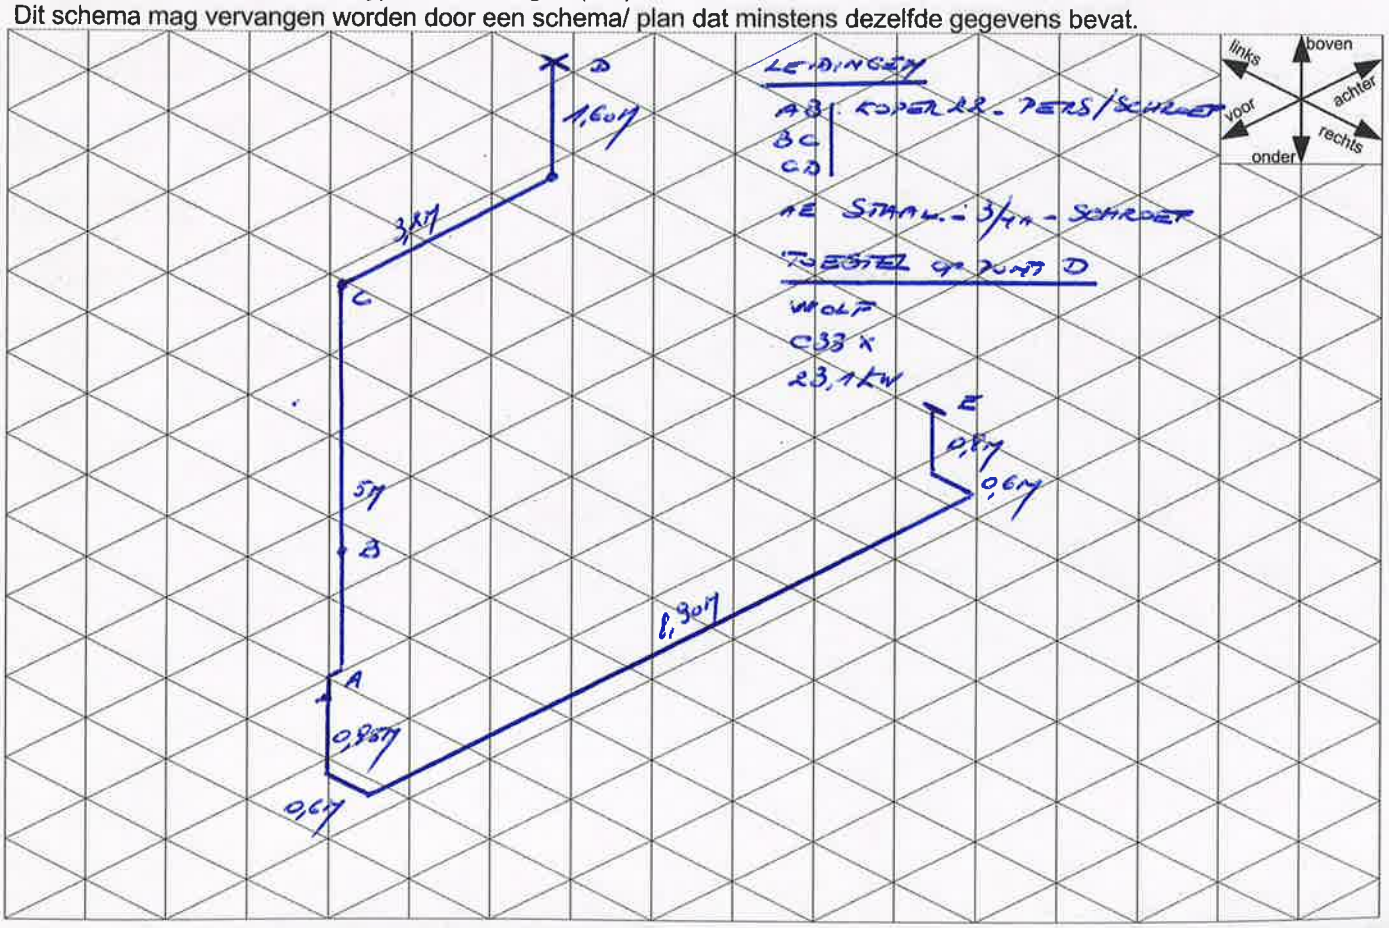

Wit: DNB – Roze: Kant – Groen: Controleorganisme – Geel: Installateur

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

Erkend Controleorganisme

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

www.btvcontrol.be

Regionaal kantoor

U. ref.: _____
O. ref.: _____

VERSLAG Nr.: 21/10 11203/08

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

☐ bij indienststelling
☒ periodiek

Plaats van onderzoek : H. CONSCIENCESTRAAT 6 8 MEULEBEKE
EIGENAAR : TEMPELS SVEN - DE SPIEGELAERE D.
Adres : H. CONSCIENCESTRAAT 6 8 - MEULEBEKE
OPDRACHTGEVER: DEJUTTERE BVBA
Adres : NIEUWAVELSTRAAT 9 - EVERGEM
INSTALLATEUR : DEJUTTERE BVBA
Adres : _____
BTW of IK nr.: _____
Aanwezige personen: _____
Gebruiker van de installatie: _____

Datum van onderzoek : _____
DNB : _____

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN: Teller: Klasse: G6 Nr.: 7098626 Index [m³]: 3 Echo 1 $P_{max.\ teller}$ [mbar]: 150

Hoogst toelaatbare bedrijfsdruk(ken) (PMSA,PMS,MOP) [mbar]: 150 Installatie: ☐ nieuw ☐ bestaande ☒ uitbreiding ☐ gedeelte van een installatie

☒ Beschrijving: zie schema in bijlage

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...): _____

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, ...): _____
WOLF - C 33 x - 23,1 kW

2. ONDERZOEK: Volgens de actuele staat van de onderzochte aardgas binneninstallatie(gedeelten) en voor zover het visueel onderzoek mogelijk is:

2.1. ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek aan de norm(en) NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002 die van toepassing zijn op de onderzochte installatie(gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, verluchting, afvoer, ...), volgens werkinstructie 10ld013 en onderzoek volgens 2.2.

2.2. ☒ Dichtheidsproef volgens werkinstructie 10ld012 en volgens volgende beproeving(en):

			NBN D51-003	NBN D51-004 (ingegraven of DN >50 mm of PSMA>100 mbar tot 15 bar)				
		drukcategorie en beproevingsmiddel	L.D. ☐ Lucht ☐ Inert gas	L.D. ☐ Lucht ☐ Inert gas	M.D.A. ☐ Lucht ☐ Inert gas	M.D.B. ☐ Lucht ☐ Inert gas	M.D.C. BUITEN ☐ Lucht ☐ Inert gas	M.D.C. BINNEN Water
BIJ INDIENSTSTELLING	LEIDING	I. aanvankelijke dichtheidscontrole afzepen + manometer (1)	/	/	1 bar ☐ (2) ☐ (4)	1 bar ☐ (3) ☐ (4)	1 bar ☐ (3) ☐ (4)	/
		II. mechanische weerstandsproef	/	/	5 bar tijd > 15 min. ☐ (2) ☐ (4)	5 bar tijd > 15 min. ☐ (3) ☐ (4)	1,1 x PMS tijd > 15 min. ☐ (3) ☐ (4)	1,33 x PMS tijd > 60 min.
	BINNEN-INSTALLATIE	III. (uiteindelijke) dichtheidsproef afzepen + manometer (1)	☐ 100 mbar	☐ PMS en 100 mbar	PMS en 100 mbar ☐ (2) ☐ (4)	PMS en 100 mbar ☐ (3) ☐ (4)	PMS en 100 mbar ☐ Lucht ☐ Inert gas ☐ (3) ☐ (4)	
		IV. niet-destructieve proef (vóór punt 2.2.I.)	/	/	/	☐ Indien in bijzonder bestek ☐ (3) ☐ (*)	Bemonstering: 10% van de lassen; minimum 3 lassen per lasser per bouwplaats; minimum 1 las per lasser ☐ (3) ☐ (*)	
PERIODIEK		Binneninstallatie: dichtheidsproef: afzepen + ☐ manometer ☐ gasmeter klasse G4 of G6	☒ Aardgas op werkdruk (1)	☐ Aardgas op werkdruk (1)	☐ Aardgas op werkdruk (1)	☐ Aardgas op werkdruk (1)	☐ Aardgas op werkdruk (1)	

(1) gedurende de tijd nodig voor het afzepen van de bereikbare delen (fittings, lassen, kranen, toebehoren enz...) i.f.v. de omvang van de installatie en omstandigheden met een minimum van 10 minuten. (2) In bijlage: een voorgaand BTV verslag. (*) In bijlage: uitbesteding. (3) In bijlage: het bewijs van de CE-markering en de EG-verklaring, van de leidingen DN >25mm (richtlijn drukapparatuur 97/23/EG, K.B. 13/06/1999, vanaf 29/05/2002). (4) voor ons onderzoek werd de druk geplaatst door de opdrachtgever/installateur

3. VASTSTELLINGEN ~~EN/OF NOTA'S~~: geen.
nota: 1. tijdinsgedeelte tussen B en C niet meer dichtbaar.
2. tijdinsgedeelte tussen C en D: geen wand geplaatst kan rekening met beperkingen i.v.m. pers koppelingen

4. BESLUIT:

☒ A. Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte installatie **conform** is en het onderzoek volgens **punt 2.2 voldoening** heeft geschonken.
☐ B. Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte installatie **niet conform** is, aan de vaststellingen is nog te voldoen.
☐ C. Het onderzoek, volgens **punt 2.2.**, heeft **voldoening** geschonken.
☐ D. Het onderzoek, volgens **punt 2.2.**, heeft **geen voldoening** geschonken, aan de vaststellingen is nog te voldoen.

5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN: **zie verso**

Bijlagen: ☐ Voorgaand BTV verslag nrs ☐ Uitbesteding ☐ Installatieschema ☐ Bewijs CE-markering, EG-verklaring van de leidingen DN>25 mm op M.D.B., M.D.C. (richtlijn drukapparatuur 97/23/EG)

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)

Ondertekend voor gelezen en geïnformeerd, (naam, handtekening)

voor De Directeur,